


Típusrajz

SZ-1, SZ-1/M, SZ-2, SZ-2/M, SZ-3 kábelaknák esetén

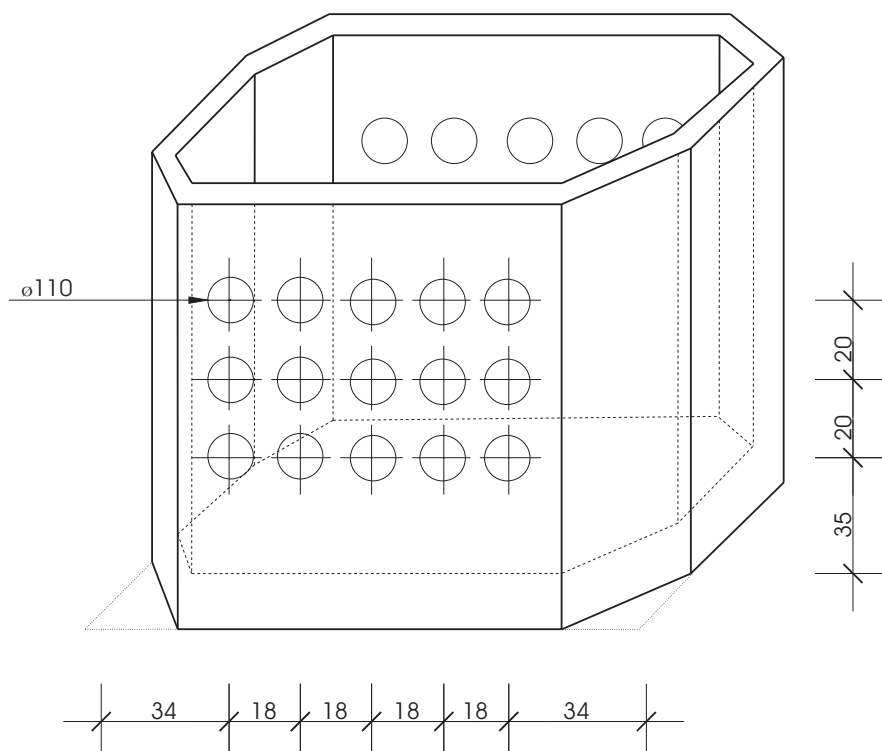

Megjegyzés:

- $\varnothing 110$ -es csőáttörési perforációk elhelyezése:
SZ-1, SZ-1/M, SZ-2, SZ-2/M aknák esetében két sorban
SZ-3 akna esetében három sorban.
- Falvastagság a perforációnál 4 cm.
- Igény esetén egyedi áttörések is elhelyezhetők.

SZ-3 jelű kábelakna


jel	megnevezés	tömeg (t)
SZ-3	Kábelakna	4,58

Alkalmazási terület:


Távközlési hálózat alépítményi megszakító létesítményeként

Megjegyzés:

- Módosított elem magassága 82 cm.
- Csőáttörések kialakításához 110-es perforációk, három sorban elhelyezve.
- Igény esetén egyedi méretű áttörések is kialakíthatók.

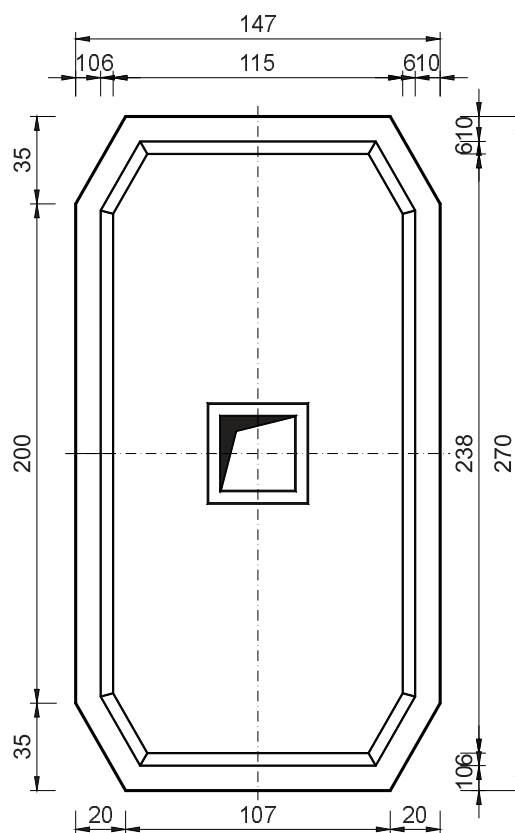

felülnézet

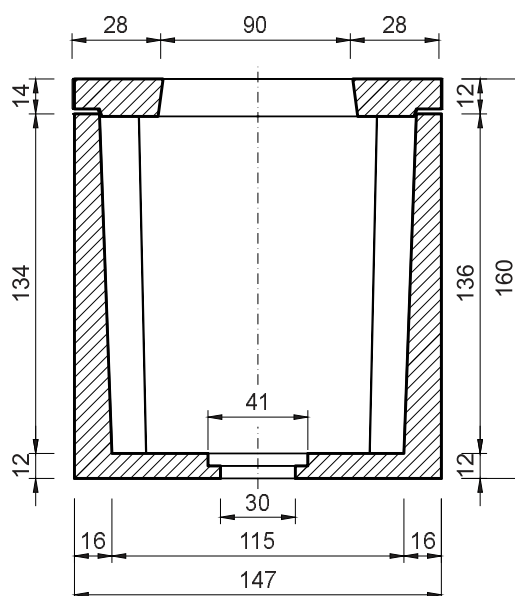

metszet

FSZ-3 jelű fedlap


Jel	Megnevezés	tömeg (t)
FSZ-3	Fedlap	0,58

Alkalmazási terület:


Távközlési hálózat alépítményi megszakító létesítményének SZ-3 jelű kábelakná-jához

Megjegyzés:

- Gyárilag iker szögvaskeret, illetve ebbe való 2 db bazaltos fedlap kerül elhelyezésre.
- Megrendelői igény esetén a szögvaskeret lehet zárható, illetve tűzhorganyzott.
- A bazaltos fedlap lehet zárható, gázérzékelős, illetve tűzhorganyzott.
- Amennyiben az akna közútba kerül elhelyezésre, úgy szimpla szögvaskeretet és NTB acélfedlapot kell alkalmazni. Ez esetben csak szimpla szögvaskeret helyezhető el.

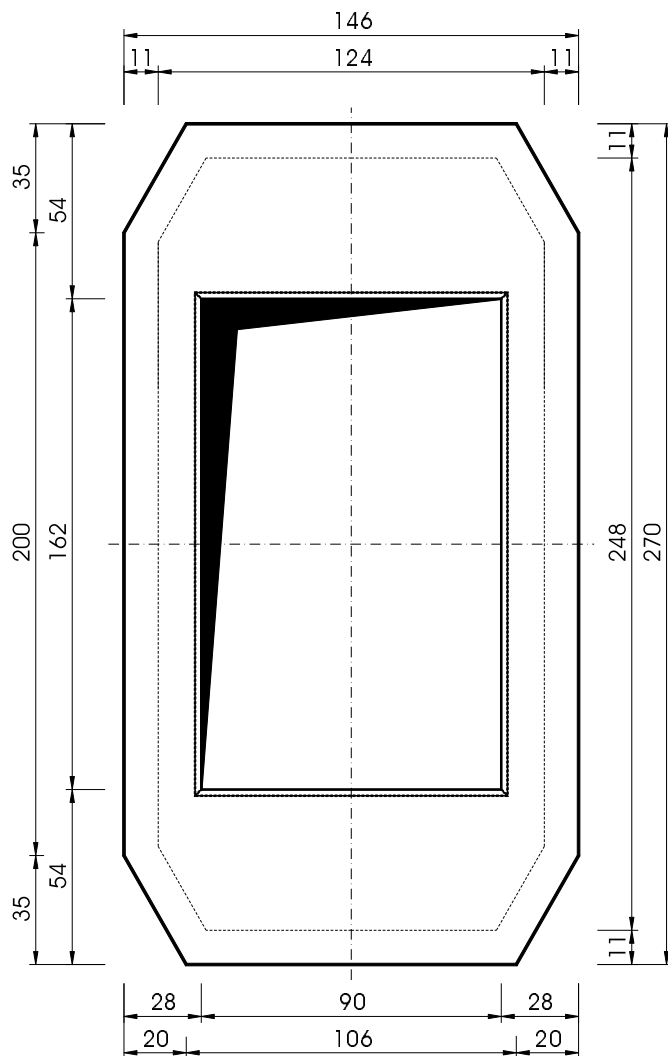

felülnézet

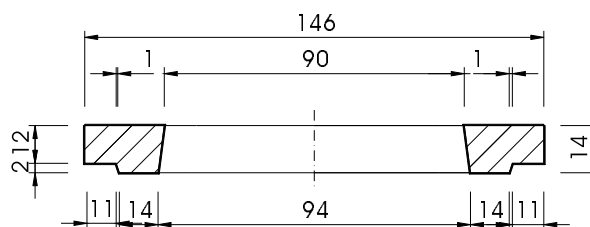

metszet